

Dienstleistungserbringer

Samtgemeinde Gieboldehausen
Bauamt/Friedhofsverwaltung
Hahlestraße 1
37434 Gieboldehausen

Grabmalantrag

☐ Aufstellung ☐ Veränderung ☐ Zusatzstein	
☐ Grabmal stehend ☐ Grabmal liegend	
Name und Anschrift des Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten: 	

Friedhof	
Verstorbene/r	Familien- und Vorname(n), Geburtsname Geburtstag: Todestag:
Art der Grabstätte	(z.B. Reihengrabstätte oder Urnenreihengrabstätte)
Grabmal	Form: Werkstoff: Farbe: Höhe cm Breite cm Stärke cm
Sockel	Material Fundament Material Höhe cm Breite cm Stärke cm (Sockel sind aus Sicherheitsgründen nicht erwünscht - § 21 Abs. 2)
Grabeinfassung	Werkstoff: Farbe Länge cm Breite cm Stärke cm
Abdeckplatten:	Werkstoff: Farbe
Zahl der Platten	Länge cm Breite cm Stärke cm
	Länge cm Breite cm Stärke cm
	Länge cm Breite cm Stärke cm
	Versiegelung der Grabfläche in % (Maximal 30 % bei Grabstätten für Erdbeisetzungen! - § 21 Abs. 5)

Bestandteil des Antrages ist die zeichnerische Darstellung der zu erstellenden Grabmalanlage (s. nächste Seite)

Datum und Unterschrift des Verfügungsberechtigten/Nutzungsberechtigten	Datum, Firmenstempel und Unterschrift des Dienstleistungserbringers
---	--


Raum für Zeichnungen, welche alle beantragten Bestandteile des vorseitigen Grabmalantrages enthalten:
Vorder- und Seitenansicht, Fundamentierung und Verdübelung mit genauen Maßangaben.
(Sonderzeichnungen sind beizuheften)

Maßstab: /



Bearbeitungs-Nr.:

Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

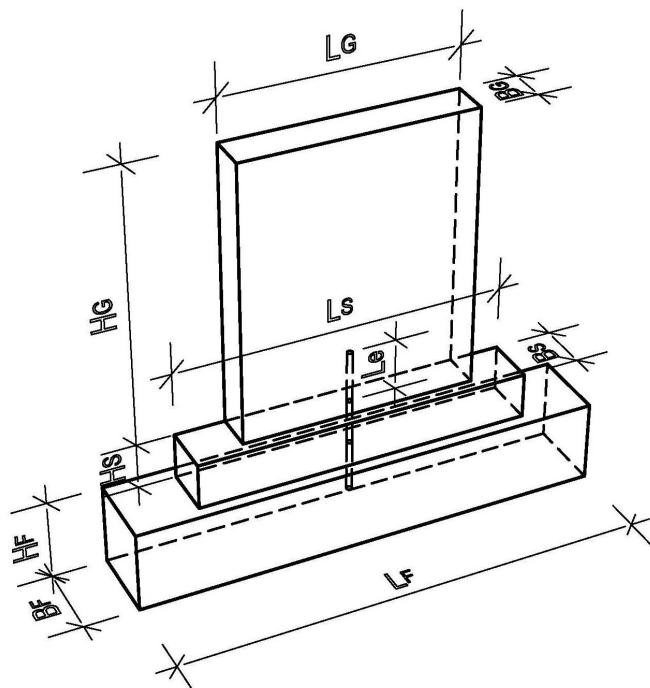


Grabsteinabmessungen

☐ Kein Grabmal vorhanden

Grabmal bestehend aus  Teil(en)

Gesamtlänge $L_G =$ cm Höhe $H_G =$ cm

Material: Breite $B_G =$ cm

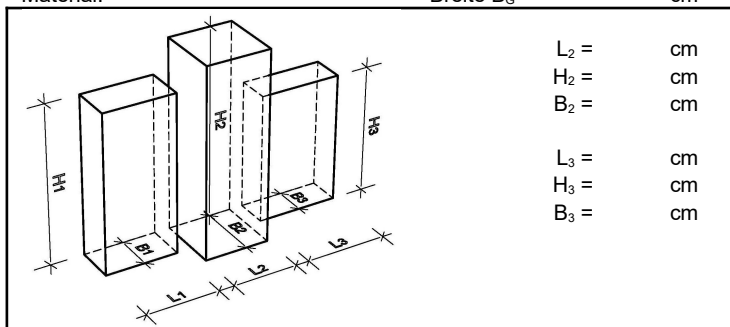

$L_2 =$ cm
 $H_2 =$ cm
 $B_2 =$ cm
 $L_3 =$ cm
 $H_3 =$ cm
 $B_3 =$ cm

Sockelabmessungen

☐ Kein Sockel vorhanden

Länge $L_S =$ cm Höhe $H_S =$ cm

Material: Breite $B_S =$ cm

Fundamentabmessungen

☐ Kein Einzelfundament

Länge $L_F =$ cm Höhe $H_F =$ cm

Material: **C16/20** Breite $B_F =$ cm

Einfassung


☐ Keine Einfassung

Breite = cm Länge = cm


Material: Höhe = cm

$D_1 =$ cm $D_2 =$ cm $D_3 =$ cm

Längstes Einfassungsteil mit der kleinsten Dicke:

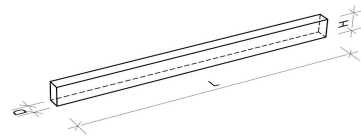

$L =$ cm
 $H =$ cm
 $D =$ cm

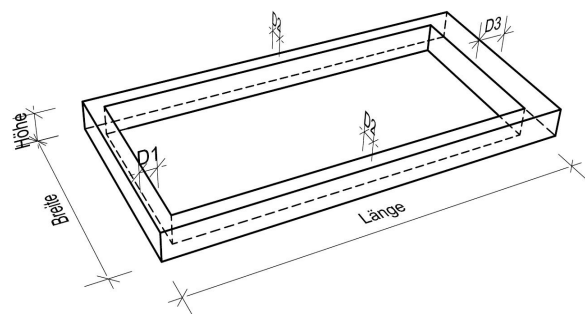


Abdeckplatte (größte Platte)

☐ Keine Abdeckplatte

Breite = cm Länge = cm

Material: Dicke $D =$ cm

Anzahl der Platten:

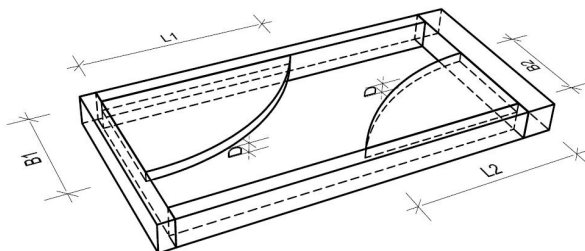

Wird kein Einzelfundament (z. B. Pfahlgründung) verwendet, sind die sicherheits-relevanten Darstellungen, Abmessungen und Materialangaben auf einem beigefügten Blatt darzustellen.

☐ Alternative Gründung



Bearbeitungs-Nr.:

Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

Tiefgründung	Flachgründung	
☐ Pfahlgründung	☐ Fertigteilfundament	☐ Erdspeiß
	☐ Querstreifenfundament	☐ Tragende Einfassung
Systemgründung	☐ Längsstreifenfundament	☐ Köcherfundament
☐ typengeprüfte Statik	☐ Platteneinspannung	☐ Pfahlgruppe

Skizze der Gründung zur Aufnahme des Kippmomentes mit Abmessungen, Materialangaben, Bewehrungen und Befestigungsmitteln

Datum

Unterschrift des Dienstleistungserbringers

Unterschrift des Verfügungs-/Nutzungsberechtigten




Bearbeitungs-Nr.:

Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

Tiefgründung	Flachgründung	
☐ Pfahlgründung	☐ Fertigteilfundament	☐ Erdspeiß
	☐ Querstreifenfundament	☐ Tragende Einfassung
Systemgründung	☐ Längsstreifenfundament	☐ Köcherfundament
☐ typengeprüfte Statik	☐ Platteneinspannung	☐ Pfahlgruppe

Skizze der Gründung zur Aufnahme des Kippmomentes mit Abmessungen, Materialangaben, Bewehrungen und Befestigungsmitteln

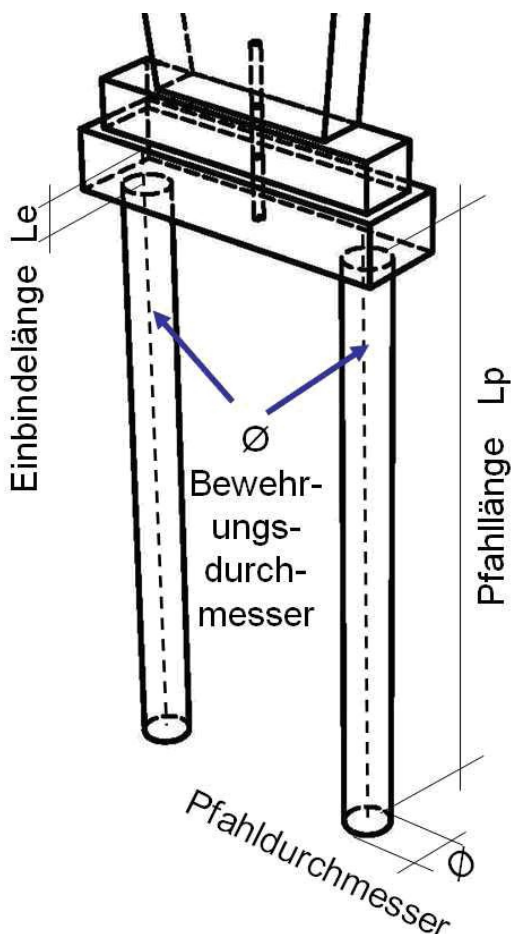


Pfahldurchmesser $\emptyset$ = _____ cm

Pfahllänge L_p = _____ cm

Bewehrung $\emptyset$ = _____ mm

Einbindelänge L_e = _____ cm

Betongüte = **C 16/20**

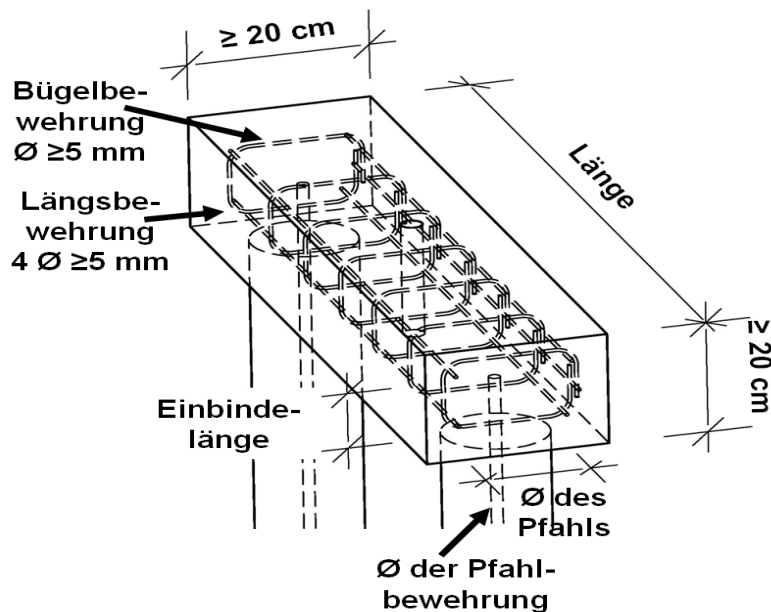

Datum

Unterschrift des Dienstleistungserbringers

Unterschrift des Verfügungs-/Nutzungsberechtigten



Bearbeitungs-Nr.:

Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

Tiefgründung	Flachgründung	
☐ Pfahlgründung	☐ Fertigteilfundament	☐ Erdspeiß
	☐ Querstreifenfundament	☐ Tragende Einfassung
Systemgründung	☐ Längsstreifenfundament	☐ Köcherfundament
☐ typengeprüfte Statik	☐ Platteneinspannung	☐ Pfahlgruppe

Skizze der Gründung zur Aufnahme des Kippmomentes mit Abmessungen, Materialangaben, Bewehrungen und Befestigungsmitteln

Material des Winkels: _____

Winkeldicke D_w = _____ mm

Dübelabstand L_D = _____ mm

Material bzw. Bezeichnung des Dübels:

Material der Einfassung:


Einfassungsdicke D_E = _____ cm

Einfassungshöhe H_E = _____ cm

Mindestvoraussetzungen für die Winkelverbindung

- Mindestdicke des Winkels ≥ 8 mm
- Mindestabstand der Dübel je Schenkel ≥ 60 mm
- Mindestdicke der Einfassung ≥ 80 mm
- Biegezugfestigkeit des Natursteins ≥ 10 N/mm²

Spreizdübel sind nicht zulässig !!!
Langlöcher im Winkel sind nicht zulässig !!!

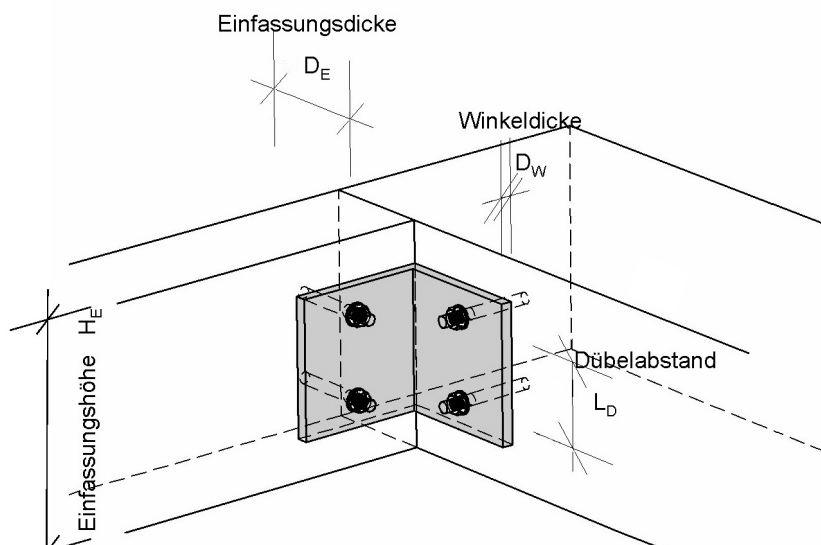



Bearbeitungs-Nr.:

Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

Tiefgründung

☐ Pfahlgründung

Systemgründung

☐ typengeprüfte Statik

Flachgründung

☐ Fertigteilfundament

☐ Querstreifenfundament

☐ Längstreifenfundament


☐ Platteneinspannung

☐ Erdspieß

☐ Tragende
Einfassung

☐ Köcherfundament

☐ Pfahlgruppe

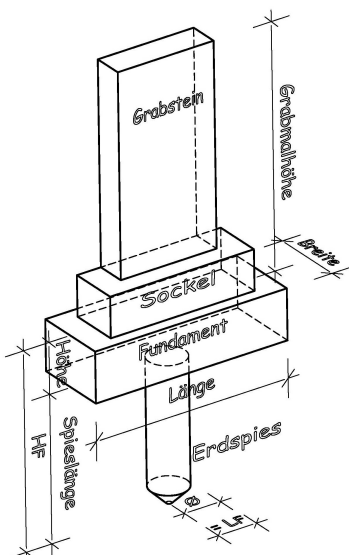

Fundament:


Länge: ____ cm

Breite: ____ cm

Höhe: ____ cm

☐ 1 Spies LF = Ø = ____ cm

☐ 2 Spiese LF = 2 * Ø = ____ cm

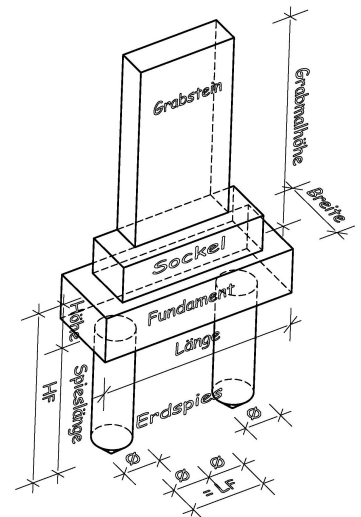

Grabmalhöhe = Grabsteinhöhe + Sockelhöhe = ____ + ____ = ____ cm

HF = Fundamenthöhe + Spieslänge = ____ + ____ = ____ cm

☐ gewachsener
Boden

Tabelle 15

Fundamentlänge L _F (cm)			(Boden: φ = 30,0° ,δ = -20,0°)						
H _F (cm)	Grabmalhöhe einschließlich Sockel in (cm)								
	50	60	< 70	70	80	90	100	110	≥ 120
60	35,8	41,5	47,4	92,9	102,0	111,4	120,8	130,2	139,8
70	17,8	19,6	21,5	52,1	58,0	63,9	70,0	75,9	81,8
80	15,0	15,0	15,0	26,8	30,8	34,7	38,7	42,7	46,7
90	15,0	15,0	15,0	18,2	19,7	21,1	22,5	23,9	25,3
100	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,2	16,3	17,3	18,4
110	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
120	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

☐ wiederver-
füllter Boden

Tabelle 16


Fundamentlänge L _F (cm)			(Boden: φ = 22,5°, δ = -15,0°)						
H _F (cm)	Grabmalhöhe einschließlich Sockel in (cm)								
	50	60	< 70	70	80	90	100	110	≥ 120
60	89,0	99,2	109,6	192,6	210,1	227,5	244,6	261,8	279,3
70	53,5	60,1	66,5	122,5	133,4	144,2	155,0	166,1	177,0
80	31,3	35,5	39,9	79,9	87,3	94,4	101,7	109,1	116,5
90	21,2	22,9	24,5	51,9	57,1	62,2	67,4	72,4	77,6
100	16,1	17,4	18,7	32,5	36,2	39,9	43,7	46,5	51,2
110	15,0	15,0	15,0	24,9	26,5	28,0	29,5	31,0	32,6
120	15,0	15,0	15,0	19,8	21,1	22,4	23,7	24,9	26,1



Bearbeitungs-Nr.:

Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

Tiefgründung	Flachgründung	
☐ Pfahlgründung	☐ Fertigteilfundament	☐ Erdspieß
	☐ Querstreifenfundament	☐ Tragende Einfassung
Systemgründung	☐ Längstreifenfundament	☐ Köcherfundament
☐ typengeprüfte Statik	☐ Platteneinspannung	☐ Pfahlgruppe

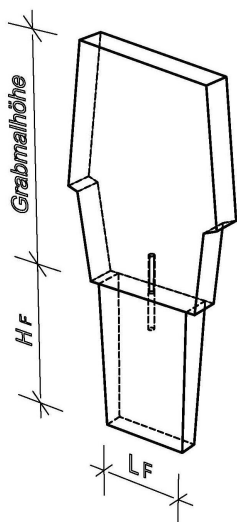

Grabmalhöhe H_G = _____ cm

Fundament:

Länge L_F = _____ cm

Höhe H_F = _____ cm

- ☐ gewachsener Boden

Tabelle 13

Fundamentlänge L_F (cm) (Boden: $\varphi = 30,0^\circ$, $\delta = -20,0^\circ$)									
H_F (cm)	Grabmalhöhe einschließlich Sockel in (cm)								
	50	60	< 70	70	80	90	100	110	≥ 120
60	35,8	41,5	47,4	92,9	102,0	111,4	120,8	130,2	139,8
70	17,8	19,6	21,5	52,1	58,0	63,9	70,0	75,9	81,8
80	15,0	15,0	15,0	26,8	30,8	34,7	38,7	42,7	46,7
90	15,0	15,0	15,0	18,2	19,7	21,1	22,5	23,9	25,3
100	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,2	16,3	17,3	18,4
110	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
120	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

- ☐ wiederverfüllter Boden

Tabelle 14

Fundamentlänge L_F (cm) (Boden: $\varphi = 22,5^\circ$, $\delta = -15,0^\circ$)									
H_F (cm)	Grabmalhöhe einschließlich Sockel in (cm)								
	50	60	< 70	70	80	90	100	110	≥ 120
60	89,0	99,2	109,6	192,6	210,1	227,5	244,6	261,8	279,3
70	53,5	60,1	66,5	122,5	133,4	144,2	155,0	166,1	177,0
80	31,3	35,5	39,9	79,9	87,3	94,4	101,7	109,1	116,5
90	21,2	22,9	24,5	51,9	57,1	62,2	67,4	72,4	77,6
100	16,1	17,4	18,7	32,5	36,2	39,9	43,7	46,5	51,2
110	15,0	15,0	15,0	24,9	26,5	28,0	29,5	31,0	32,6
120	15,0	15,0	15,0	19,8	21,1	22,4	23,7	24,9	26,1



Informationen für den Verfügungs-/Nutzungsberechtigten

(Dieses Merkblatt kann dem Dienstleistungserbringer übergeben werden.)

Die Samtgemeinde Gieboldehausen -Friedhofsverwaltung- kann die Anzeige zur Grabmalerstellung nur bearbeiten, wenn vollständige und prüffähige Anzeigeunterlagen vorhanden sind. Wir möchten Ihnen an Hand dieses Merkblattes eine Hilfestellung bieten.

- 1 Der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte ist für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte für die Standsicherheit verantwortlich. Als Dienstleistungserbringer zur Errichtung der Grabanlage ist ein Steinmetzmeisterbetrieb, eine Person mit der Sachkunde bzw. mit der Qualifikation, die dem Tätigkeitsprofil der TA Grabmal entspricht, mit der Erstellung der Grabanlage zu beauftragen.
- 2 Der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte hat der Friedhofsverwaltung den Dienstleistungserbringer anzuzeigen.
- 3 Der Dienstleistungserbringer hat eine Zeichnung der kompletten Grabmalanlage zu erstellen die Maßangaben, sowie Material und Oberflächenbearbeitung enthält. Weiterhin sind die sicherheitsrelevanten Daten entsprechend dem Formblatt der TA Grabmal anzugeben. Die Anzeigeunterlagen mit den sicherheitsrelevanten Daten hat der Dienstleistungserbringer dem Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten auszuhändigen. Der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte übergibt diese Unterlagen der Friedhofsverwaltung.
- 4 Der Dienstleistungserbringer hat dem Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten eine Abnahmebescheinigung auszuhändigen, aus der hervorgeht, dass die gebaute Grabmalanlage der Planung entsprechend den Anzeigeunterlagen entspricht. Diese Abnahmebescheinigung hat der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte der Friedhofsverwaltung zu übergeben.
- 5 Der Dienstleistungserbringer hat bei Grabsteinen mit mehr als 50 cm Höhe eine Abnahmeprüfung entsprechend der TA Grabmal durchzuführen und die Dokumentation dieser Abnahmeprüfung dem Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten auszuhändigen. Der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte übergibt diese Dokumentation der Friedhofsverwaltung.
Wird die Dokumentation der Abnahmeprüfung nicht fristgerecht der Verwaltung übergeben, so wird von der Verwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten ein Sachkundiger mit der Durchführung der Abnahmeprüfung beauftragt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Friedhofsverwaltung



Abnahmebescheinigung

durch den Dienstleistungserbringer

Gemeinde: Friedhof:

Grabanlage: Erstellt am:

- ☐ Die Ausführung entspricht in den Abmessungen und den verwendeten Materialien den eingereichten Antragsunterlagen.
- ☐ Von den angezeigten Angaben, wie beispielsweise Material bzw. Abmessungen, wurde aus folgenden Gründen abgewichen.

Bei erheblichen Abweichungen bzw. bei der Wahl einer alternativen Gründung werden die sicherheitsrelevanten Daten neu eingereicht.

_____, _____, _____
Ort Datum Dienstleistungserbringer